


### Classement au feu M0

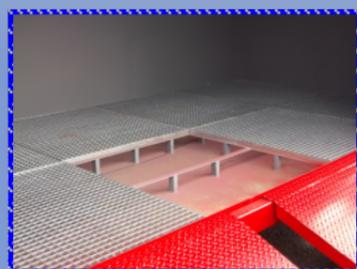

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisation : acier S235 JRG2
- Grilles de filtration inviolables
- Béquilles stabilisatrices
- Fermeture sécurisée avec retour de main
- Caillebotis galvanisés amovibles pour bac de rétention
- Possibilité rampe et/ou marche
- Etagères
- 1 vanne de vidange
- Double porte latérale
- Possibilité sur berce ampliroll ou passage de fourche
- 2 rampes ou marche en tôle striée
- signalétique par autocollants (produits chimiques, danger, atmosphère explosive)

Ce local technique doit se trouver à plus de 6 mètres de votre local gardien ou locaux sociaux. Dans le cas contraire, il est obligatoire de prévoir une paroi séparative coupe feu 2 heures (cf. Arrêté 2710-1 du 27 mars 2012)

Z.I LA PALUE—86220 INGRANDES SUR VIENNE

Tél. 05 49 93 65 73 - Fax 05 49 93 01 14

[cmmisarl@orange.fr](mailto:cmmisarl@orange.fr)

[www.cmmisarl.e-monsite.com](http://www.cmmisarl.e-monsite.com)

### Différents cubages et différentes ouvertures

Caisson 30 m3



Caisson 20 m3



Caisson 15 m3



### Double porte latérale ouverture battante ou porte coulissante



Ce local technique doit se trouver à plus de 6 mètres de votre local gardien ou locaux sociaux. Dans le cas contraire, il est obligatoire de prévoir une paroi séparative coupe feu 2 heures (cf. Arrêté 2710-1 du 27 mars 2012)

Z.I LA PALUE—86220 INGRANDES SUR VIENNE

Tél. 05 49 93 65 73 - Fax 05 49 93 01 14

[cmmisarl@orange.fr](mailto:cmmisarl@orange.fr)

[www.cmmisarl.e-monsite.com](http://www.cmmisarl.e-monsite.com)



### OPTIONS

- Porte anti-panique
- Eclairage intérieur Norme ATEX comprenant : 2 néons anti déflagrants ATEX Zone 1, interrupteur + prise électrique extérieure de raccordement.
- Extincteur
- Paroi coupe feu 2 heures (petit côté)
- Paroi coupe feu 2 heures (grand côté)
- Kit de dépollution comprenant un boudin absorbant et des feuilles absorbantes
- Ventilation ATEX renouvelant 5 fois le volume



Eclairage intérieur ATEX



Kit de dépollution



Paroi coupe feu 2 heures



Extincteur



Ventilation ATEX

Ce local technique doit se trouver à plus de 6 mètres de votre local gardien ou locaux sociaux. Dans le cas contraire, il est obligatoire de prévoir une paroi séparative coupe feu 2 heures (cf. Arrêté 2710-1 du 27 mars 2012)

Z.I LA PALUE—86220 INGRANDES SUR VIENNE

Tél. 05 49 93 65 73 - Fax 05 49 93 01 14

cmmisarl@orange.fr

www.cmmisarl.e-monsite.com



### Classement au feu M0



Type passage de fourche




Type ampliroll  
(suivant norme NFR 17-108)



Grille de filtration inviolable



Vanne de vidange



Béquille stabilisatrice



Détecteur de fumée



Double verrouillage sécurisé



Ce local technique doit se trouver à plus de 6 mètres de votre local gardien ou locaux sociaux. Dans le cas contraire, il est obligatoire de prévoir une paroi séparative coupe feu 2 heures (cf. Arrêté 2710-1 du 27 mars 2012)

Z.I LA PALUE—86220 INGRANDES SUR VIENNE

Tél. 05 49 93 65 73 - Fax 05 49 93 01 14

cmmisarl@orange.fr

www.cmmisarl.e-monsite.com